

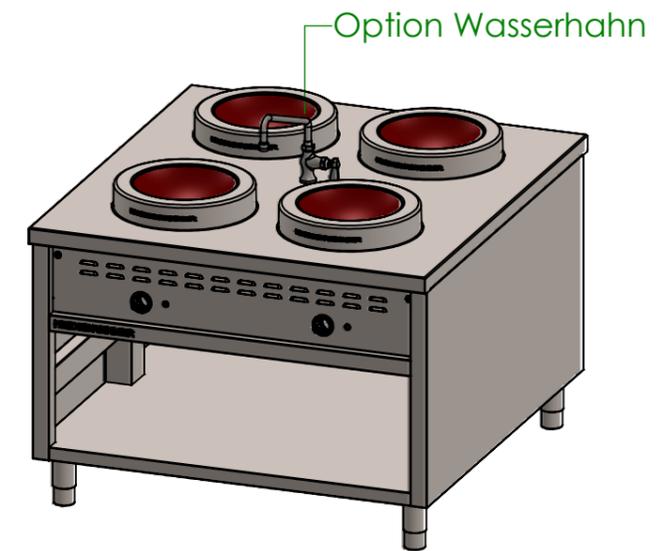
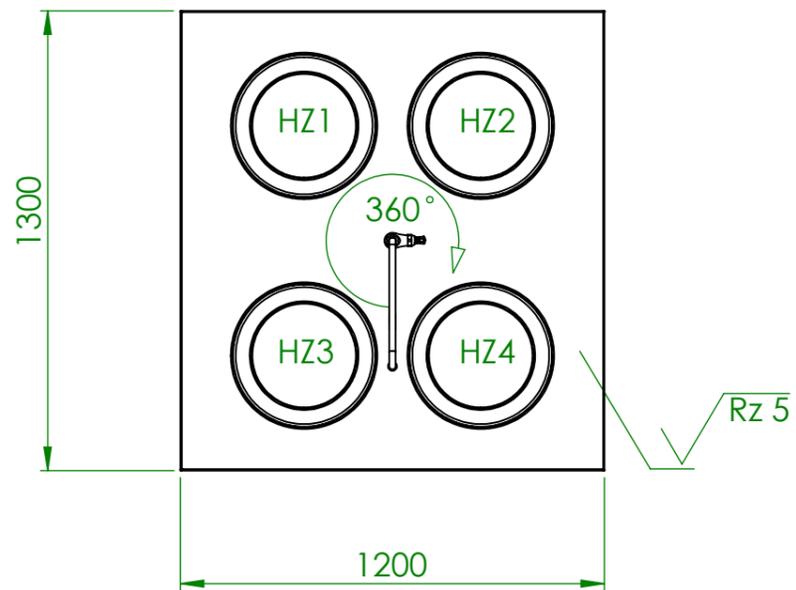


2 x Stromanschluss s. Tabelle

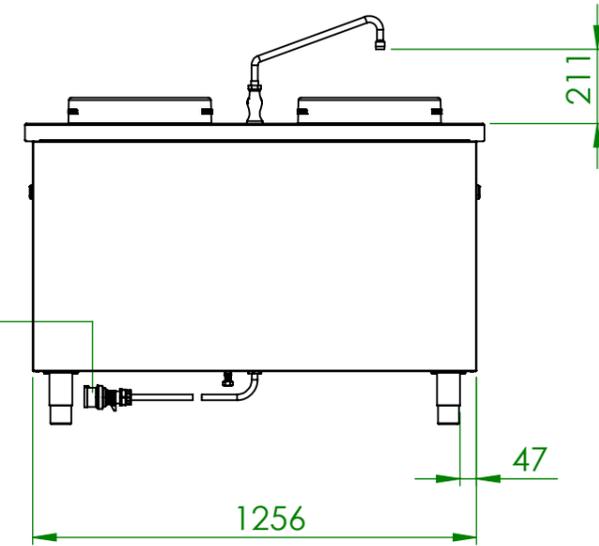


| Artikel Nr. | HZ | Pges(kW) | Anschlußstecker |
|-------------|---------|----------|---------------------------------|
| IKUAD | 4 x 3,5 | 14,0 | CEE 32A, 400V ~ 3L/N/PE, 6h |
| IKUBD | 4 x 5,0 | 20,0 | CEE 32A, 400V ~ 3L/N/PE, 6h |
| IKUCD | 4 x 8,0 | 32,0 | Anschluß über Geräteklemmleiste |


| | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|
| Verwendungsbereich 1200x1300x850 | Toleranz nach DIN ISO 2768-mK | Oberflächen DIN ISO 1302 | Maßstab: 1:10 | Gewicht: 137 kg |
| Name | Datum | Induktion Wok Range | | |
| Bearb. R.N. | 13.01.2017 | | | |
| HEIDEBRENNER | | IKU_D | A3 | |

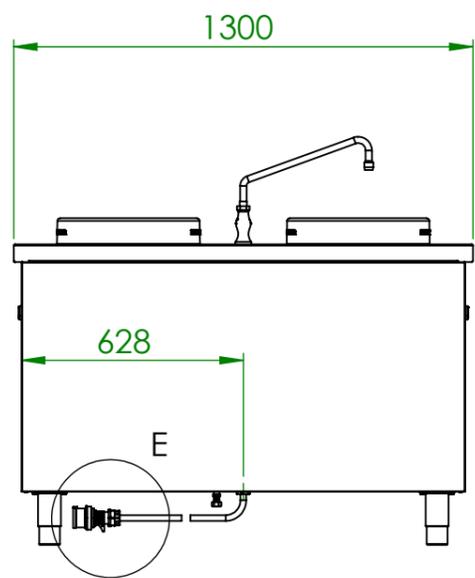


ANSICHT B

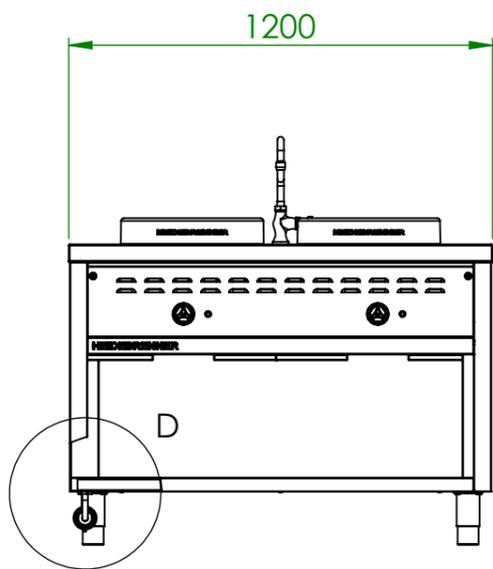


ANSICHT C

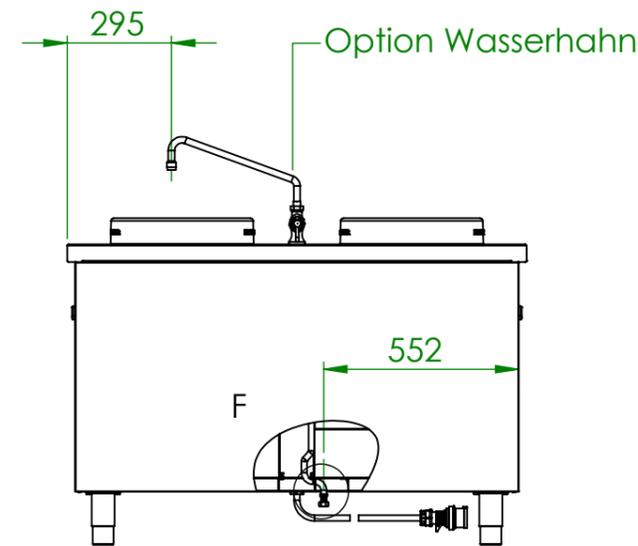

ANSICHT C

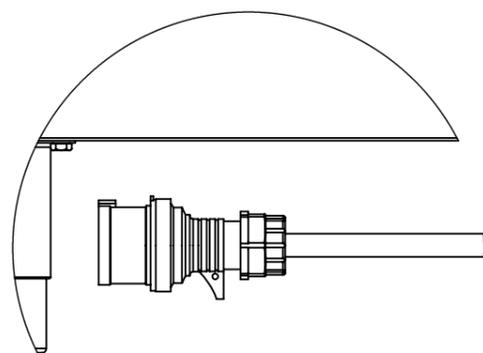


DETAIL E
MABSTAB 1 : 5

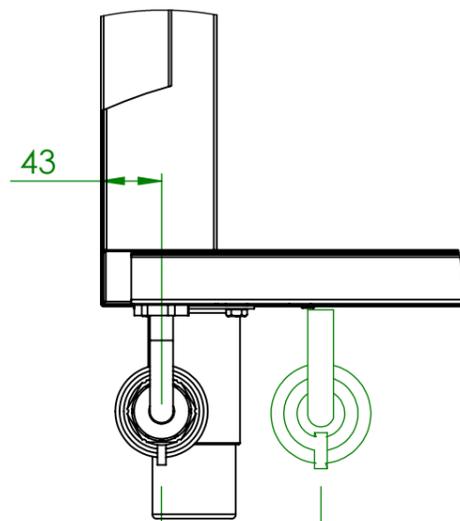

2 x Stromanschluss s.Tabelle

DETAIL D
MABSTAB 1 : 5



Wasserzulauf s.Tabelle

DETAIL F
MABSTAB 1 : 5

| Artikel Nr. | HZ | Pges(kW) | Anschlußstecker |
|-------------|---------|----------|---------------------------------|
| IKUAD | 4 x 3,5 | 14,0 | CEE 32A, 400V ~ 3L/N/PE, 6h |
| IKUBD | 4 x 5,0 | 20,0 | CEE 32A, 400V ~ 3L/N/PE, 6h |
| IKUCD | 4 x 8,0 | 32,0 | Anschluß über Geräteklemmleiste |

| externe Anschlüsse | |
|--------------------|--------|
| Wasserzulauf | G 1/2" |

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|
| Verwendungsbereich 1200x1300x850 | Toleranz nach DIN ISO 2768-mK | Oberflächen DIN ISO 1302 | Maßstab: 1:10 | Gewicht: 137 kg |
| Name | Datum | Induktion Wok Range | | |
| Bearb. R.N. | 13.01.2017 | | | |
| HEIDEBRENNER | | IKU_D | A3 | |